

BOVENSTAANDE GEGEVENS ZIJN ENKEL VAN TOEPASSING VOOR TANKEN MET EEN GROOTTE KLEINER OF GELIJK AAN 3 M<sup>3</sup>, GEGEVENS VOOR ANDERE TANKEN DIENEN OPGEVRAAGD TE WORDEN BIJ DE MAATSCHAPPIJ.

## AFSTANDEN VLAAMS GEWEST

### BOVENGRONDS

#### A | Minimale veiligheidsafstanden, vanaf de tank (voor tanken ≤ 3000 L)

##### 1m

- Vrije doorgang rond de tank

##### 3m

- Van eigendoms grens
- Van tuinverlichting
- Van openbare weg (rooilijn)
- Van brandbaar materiaal (houtstapel, terras, gevelbekleding, ...)
- Open putten niet in verbinding met lokalen

##### 5m

- Van opening woonlokaal
- Van opening lokaal ZONDER openvuur verbod
- Van toegang tot een kelder
- Van opening in de grond (opening van ventilatierooster, ...)

#### B | Scherm op minstens 1 m van de tank (voor tanken ≤ 3000 L)

(met als doel de veiligheidsafstanden te kunnen respecteren: de afstanden worden dan horizontaal omheen het scherm gemeten):


- Een dicht en onbrandbaar scherm
- Het scherm moet het hoogste punt van de tank met 0,50m overtreffen en moet tenminste 1,5m hoog zijn. Bijkomend dient men rekening te houden dat het scherm hoger dient te zijn dan de openingen in de lokalen zonder open vuurverbod wanneer deze openingen zich op minder dan 5m bevinden.

#### C | Elektrische installaties

- Volgens zonering (behalve voor EX bescherming).

#### D | Verbod

Het is verboden tanken binnen of op het dak van een gebouw of in gemetselde kuilen aan te leggen.

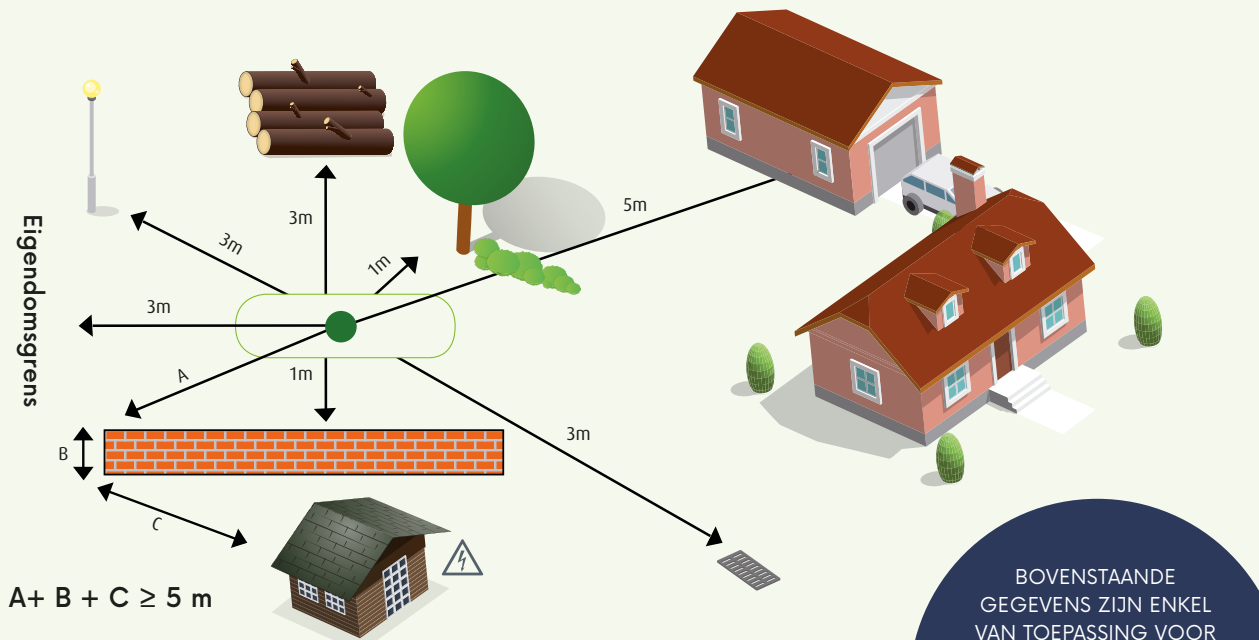

BOVENSTAANDE  
GEGEVENS ZIJN ENKEL  
VAN TOEPASSING VOOR  
TANKEN MET EEN GROOTTE  
KLEINER OF GELIJK AAN 3 M<sup>3</sup>,  
GEGEVENS VOOR ANDERE  
TANKEN DIENEN OPGEVRAAGD  
TE WORDEN BIJ DE  
MAATSCHAPPIJ.

## ONDERGRONDS

### A | Minimale veiligheidsafstanden ( voor tanken ≤ 3000 L)

#### 1m

- Vrije doorgang rond het mangat

#### 2,5m

- Vanaf de tank tot:
  - Eigendoms grens
  - Elke openbare weg

#### 3m

- Vanaf de klep of vulmond tot:
  - Eigendoms grens
  - Elke openbare weg
- Vanaf de tankwand tot:
  - Tuinverlichting
  - Brandbaar materiaal (houtstapel, terras, gevelbekleding, ...)

#### 5m

- Vanaf de klep of vulmond tot:
  - Opening woonlokaal
  - Opening lokaal ZONDER open vuurverbod
  - Toegang tot een kelder
  - Opening in de grond (opening van ventilatierooster, ...)

### B | Scherm op minstens 1 m van de tank ( voor tanken ≤ 3000 L)

(met als doel de veiligheidsafstanden te kunnen respecteren: de afstanden worden dan horizontaal omheen het scherm gemeten):

- Een dicht en onbrandbaar scherm
- Het scherm moet het hoogste punt van de tank met 0,50m overtreffen en moet tenminste 1,5m hoog zijn. Bijkomend dient men rekening te houden dat het scherm hoger dient te zijn dan de openingen in de lokalen zonder open vuurverbod wanneer deze openingen zich op minder dan 5m bevinden.

### C | Elektrische installaties

- Volgens zonering (behalve voor EX bescherming)..

### D | Verbod

De ondergrondse tank dient bedekt te worden met een laag aarde van ten minste 50cm dikte. Echter voor een ondergronds tank met een maximale inhoud van 3.000 liter mag deze bedekt worden met een laag aarde van ten minste 30cm (M.B. 12-02-1999)